


TABLICA TP-4.2

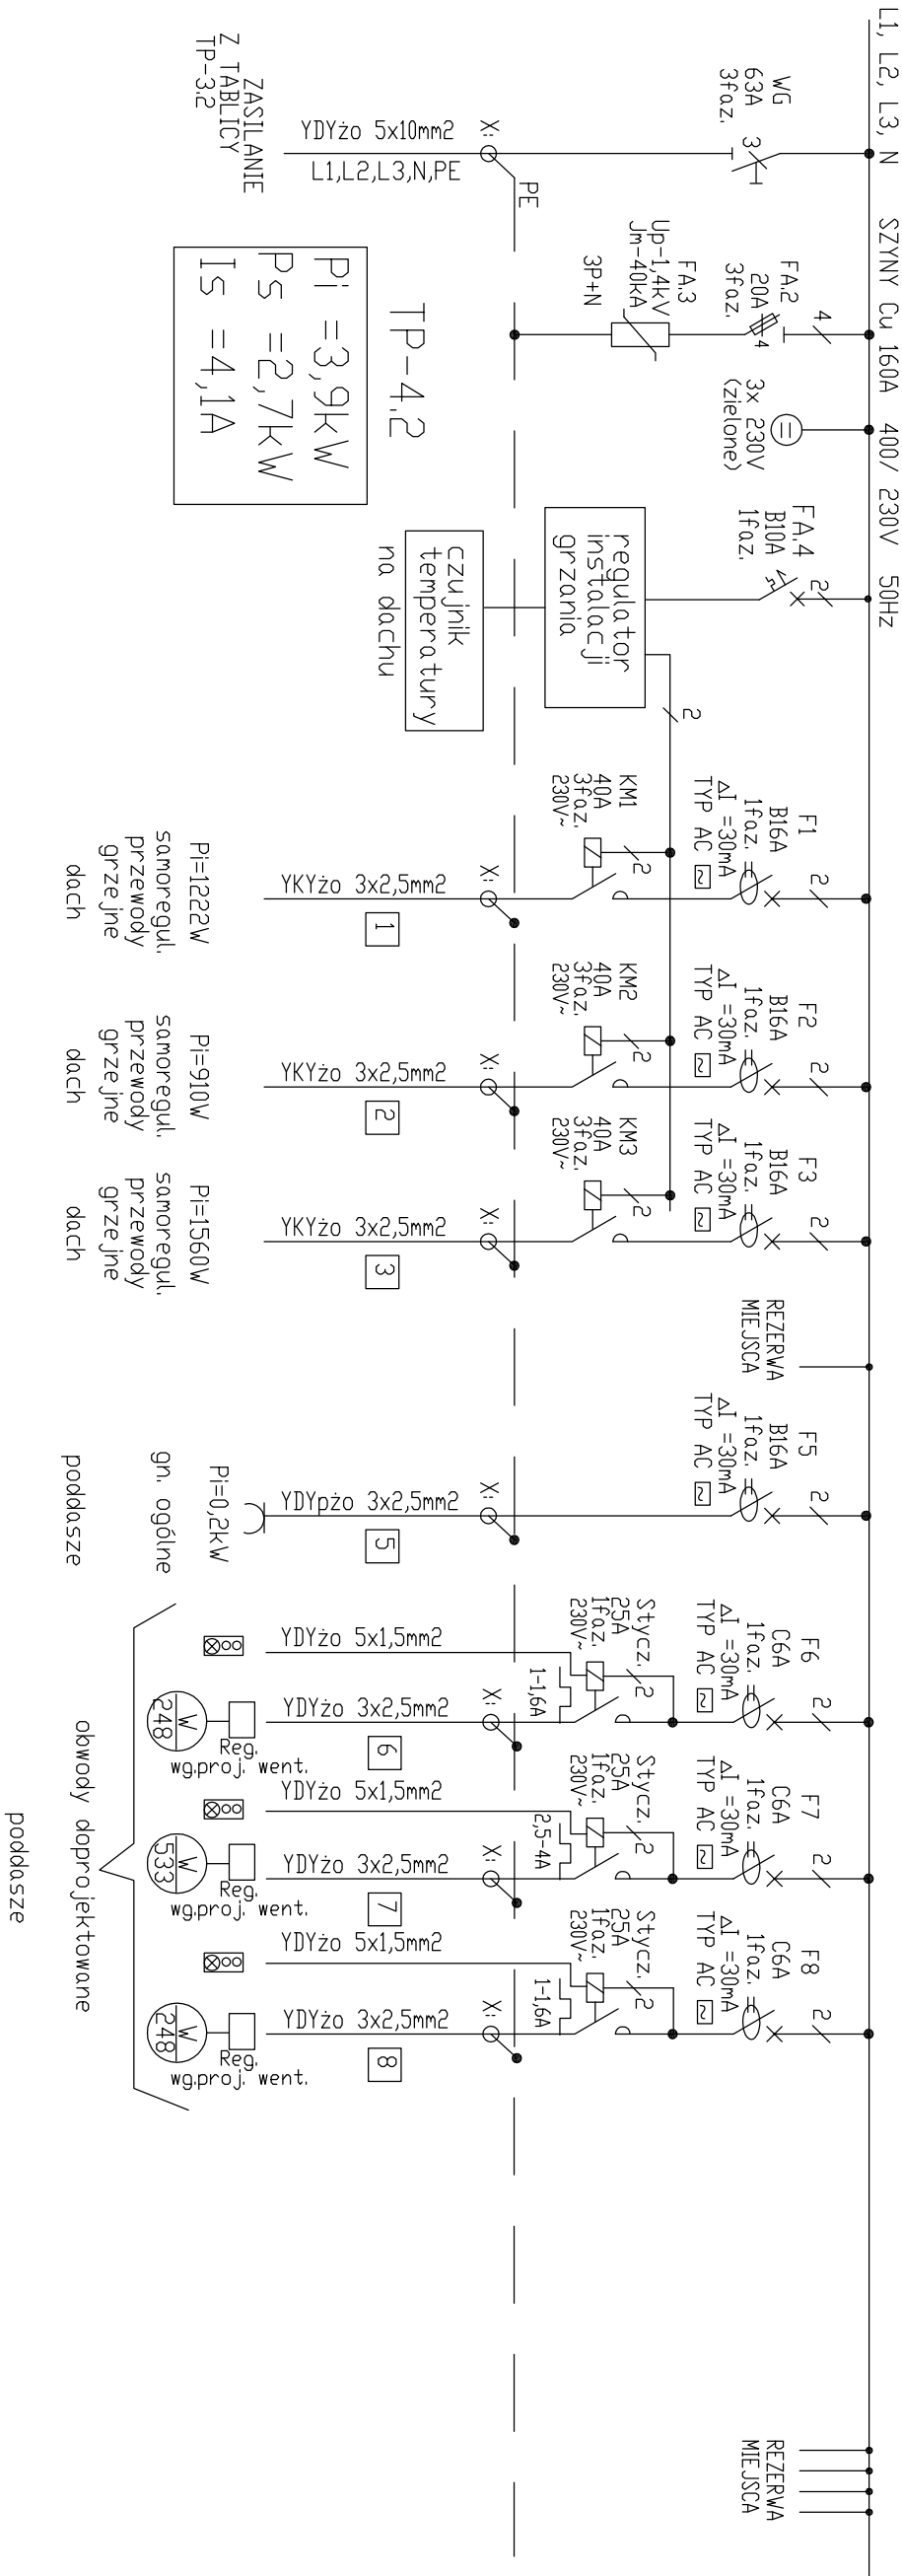

UWAGI:

1. Tablica nościenna 3x18modułów, IP-41.
2. W tablicy zastosować aparaturę jednego producenta.

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM
SAMOCZYNNNE WYŁĄCZANIE; UKŁAD TN-S

RYСУNEK ADAPTOWANO Z PROJEKTU REMONTU DACHU

PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHITEKTURY NOWY ZAMEK MARTA PINKIEWICZ-WOŹNIAKOWSKA 03-741 Warszawa, ul. Białostocka 22 tel./fax (22) 741 18 05, 608 47 25 39	
OBIEKT: BUDYNEK NOWEJ DZIEKANKI Krakowskie Przedmieście nr 58/60	Umowa nr: NZ/06/13
OPRACOWANIE: PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU DACHU	
TEMAT RYSUNKU: SCHEMAT TABLICY TP-4.2	Rys nr : E-12
OPRACOWALI: mgr inż. Jacek Łuczak upr.cnr Wa-6702	Skala: -
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Piotr Grabowski upr.cnr Sl-755089	Data wykonania: czerwiec 2013

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20140529202929+02'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20140529202929+02'00')
/CreationDate
(Samsung)
/Author
-mark-