




RADEK GUZOWSKI
ARCHITEKT

ul.Woronicza 31 / 266
Warszawa 02-640
t/f: (22)119 28 31

LEGENDA:

-  MASZT SKŁADANY WOLNOSTOJĄCY 3M FeZn Ø16
-  DRUT ODGROMOWY FeZn Ø8
A PODSTAWACH PRZYKLEJANYCH
-  PRZYŁĄCZENIE DO IST. INSTALACJI ODGROMOWEJ

- UWAGA:
- MASZTY ODGROMOWE USTAWIĄĆ W ODLEGŁOŚCI 1M OD CENTRAL WENTYLACYJNYCH.
 - PROJEKTOWANE MASZTY PRZYŁĄCZYĆ DO IST. INSTALACJI ODGROMOWEJ.
 - DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH DOPROWADZIĆ RÓWNOLEGLE DO KABLI ZASILAJĄCYCH PRZEWODY STERUJĄCE SF/UTP

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym, projektami branżowymi a stanem istniejącym należy uzgodnić z projektantem.
Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83).
Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowią własność intelektualną firmy "ARCHITEKT RADOSŁAW GUZOWSKI" i nie wolno ich użyć ponownie i reprodukować bez pisemnej zgody wyżej wymienionej firmy.

Rzut dachu - instalacja odgromowa

SKALA 1:100

BRANŻA:
INST. ELE.

PROJEKT BUDOWLANY SALI BALETOWEJ WRAZ Z ZEPSOŁEM
POMIESZCZEŃ ZAPLECZA I SALI ORGANOWEJ W BUDYNKU
UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA W
WARSZAWIE


ADRES: 00-368 WARSZAWA, UL. OKÓLNIK 2 FAZA: PB-W
DATA: 12.2013

INWESTOR UNIWERSYTET MUZYCZNY
FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE
00-368 WARSZAWA, UL. OKÓLNIK 2

AUTOR: mgr inż. Paweł Domagalski UPR. NR
pieczęć: MAZ/0384/P00E/07
podpis:

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Dariusz Placzyński UPR. NR
MAZ/0596/PW0E/12
podpis:

UWAGI: NR RYS.
E-4

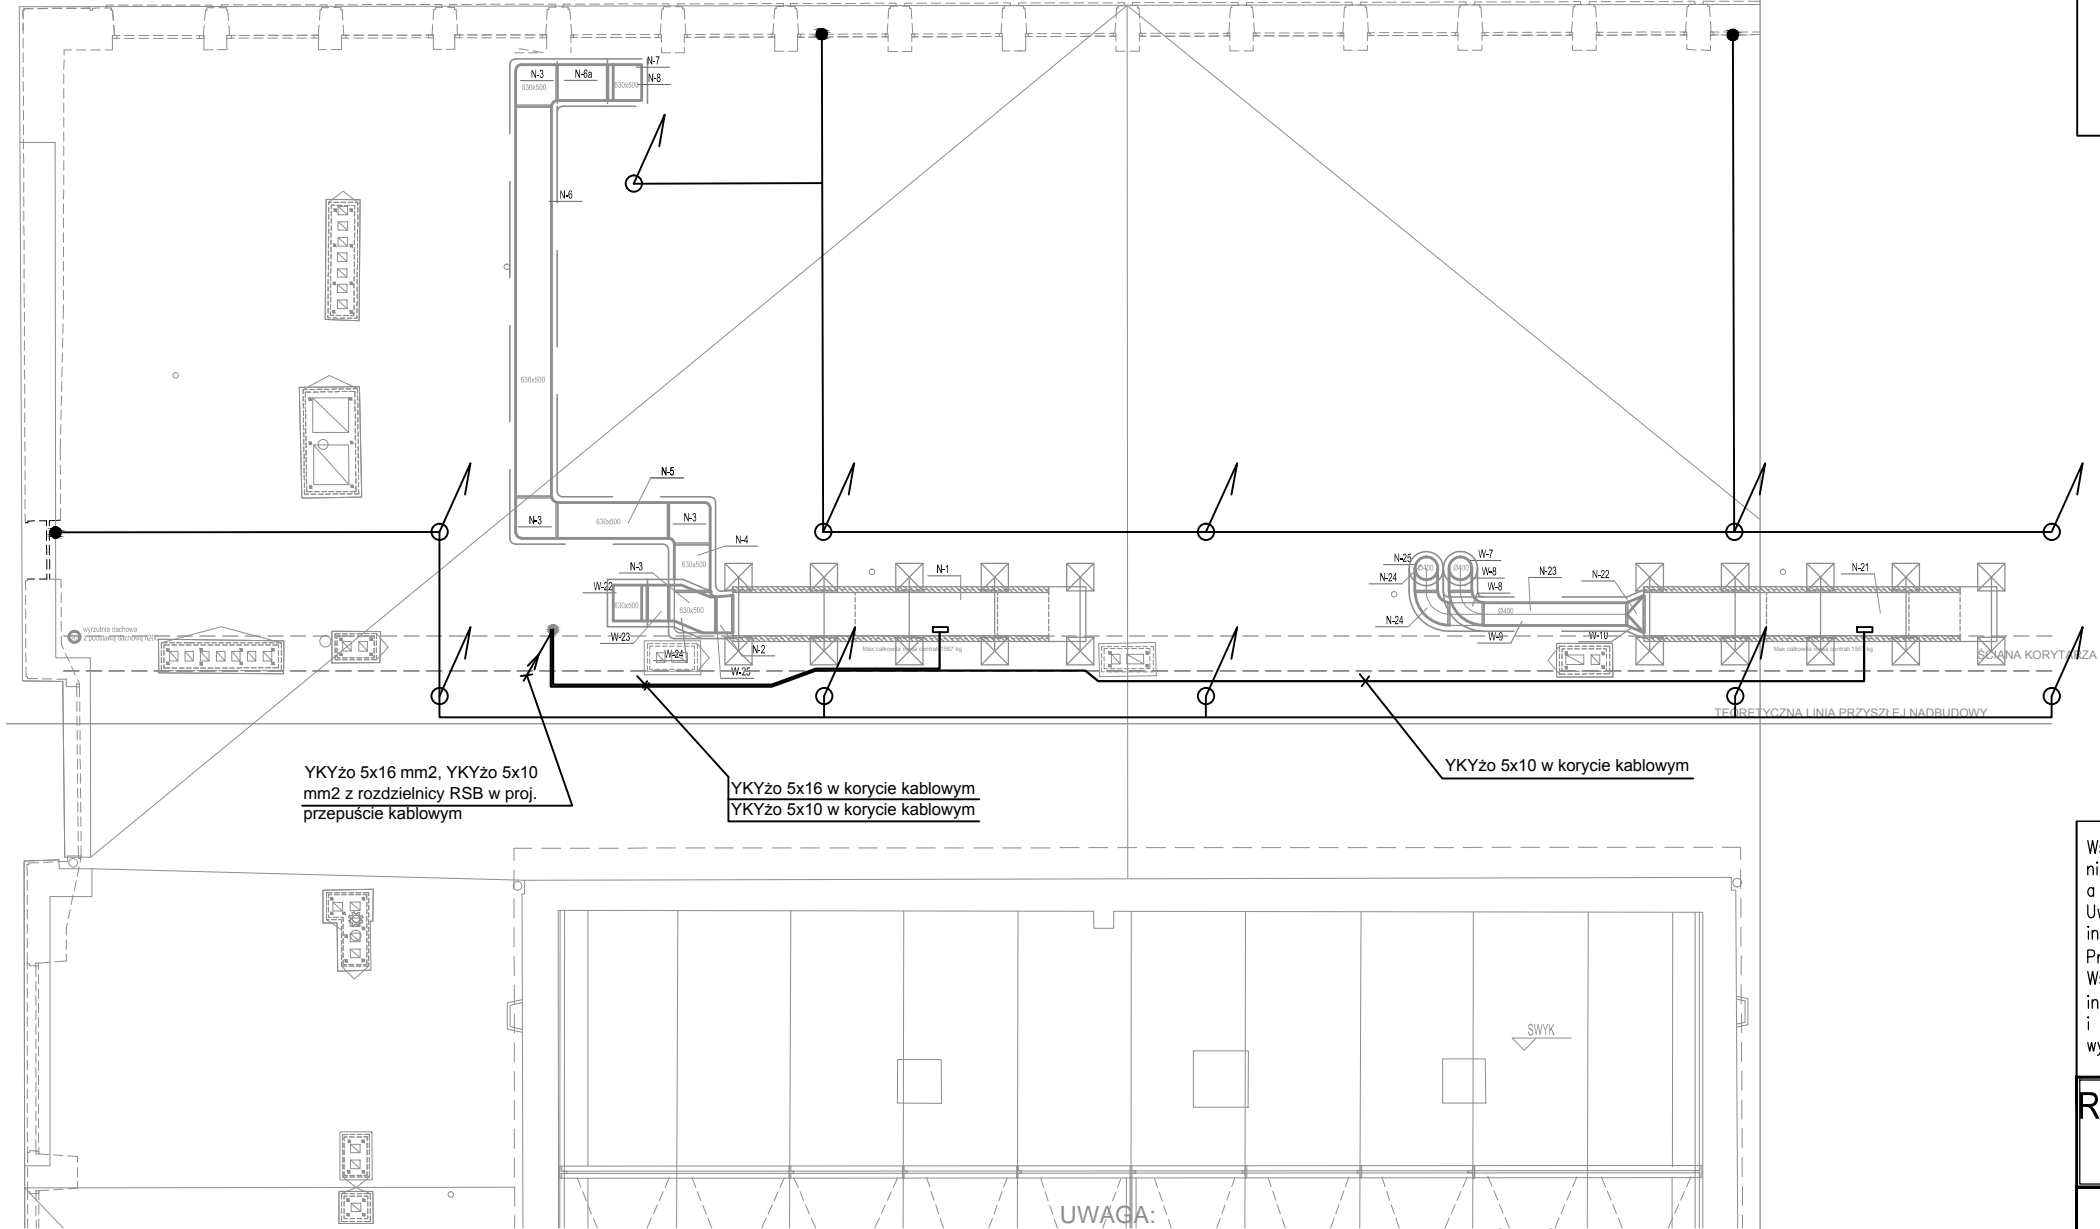

- UWAGA:
- OSTATECZNĄ LOKALIZACJĘ PRZEBIĆ W ŚCIANACH, STROPACH ORAZ DACHU UZGODNIĆ Z KONSTRUKTOREM
 - WYWIEWKI KANALIZACYJNE ZNAJDUJĄCE SIĘ PRZY CENTRALACH WENTYLACYJNYCH NALEŻY ODSUNĄĆ 2M OD CENTRAL
 - NIE POWINNO SIĘ PRZEKROCZYĆ GŁOŚNOŚCI INSTALACJI:
 - * DLA SALI BALETOWEJ 35dB
 - * DLA SALI ORGANOWEJ 30dB